



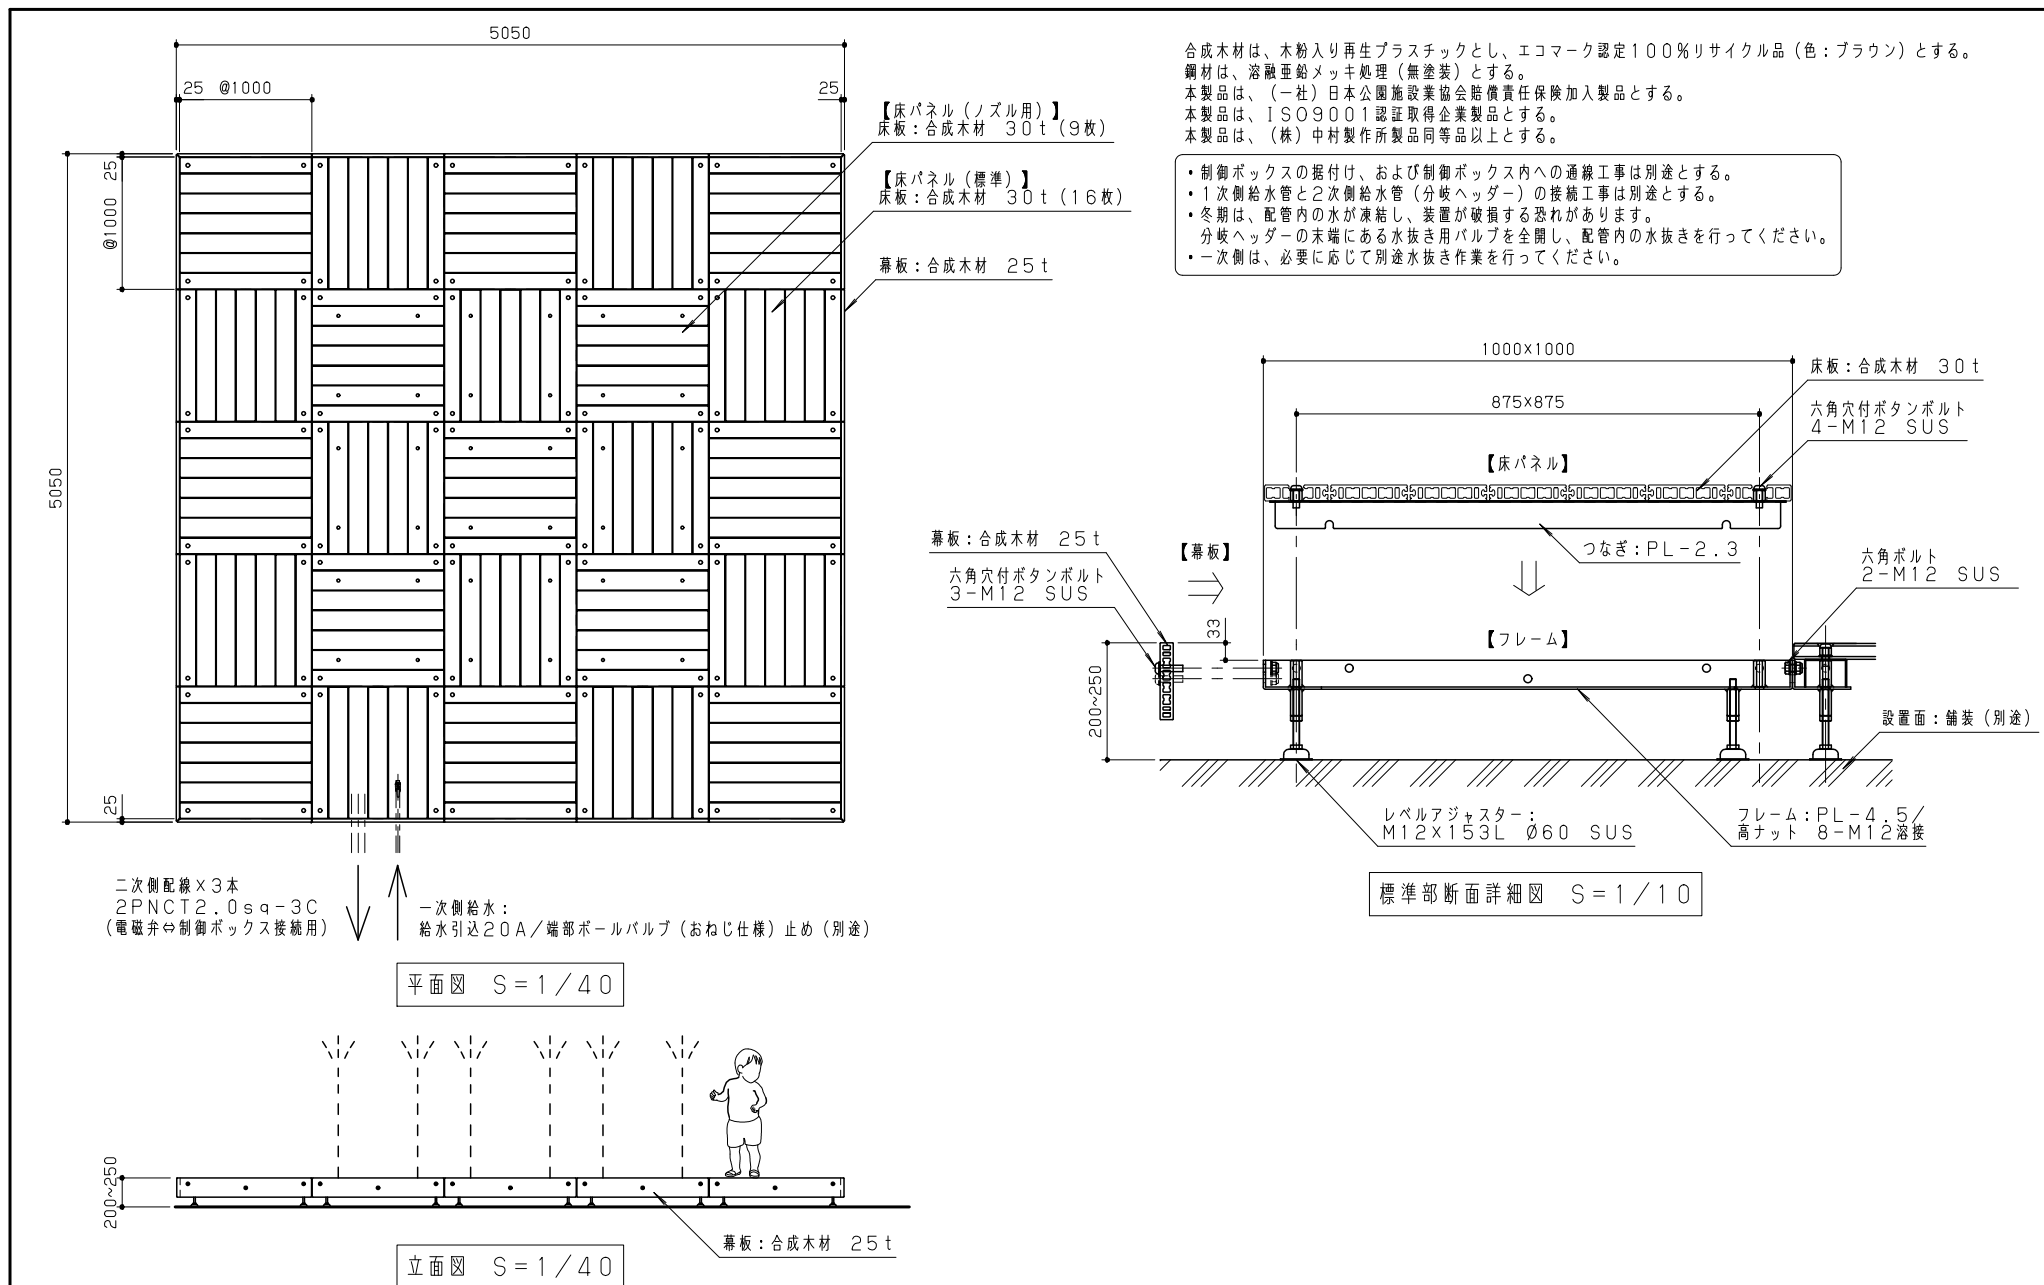


合成木材は、木粉入り再生プラスチックとし、エコマーク認定100%リサイクル品（色：ブラウン）とする。
鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理（無塗装）とする。
本製品は、（一社）日本公園施設業協会賠償責任保険加入製品とする。
本製品は、ISO9001認証取得企業製品とする。
本製品は、（株）中村製作所製品同等品以上とする。

- ・制御ボックスの据付け、および制御ボックス内への通線工事は別途とする。
- ・1次側給水管と2次側給水管（分岐ヘッダー）の接続工事は別途とする。
- ・冬期は、配管内の水が凍結し、装置が破損する恐れがあります。
- ・分岐ヘッダーの末端にある水抜き用バルブを全開し、配管内の水抜きを行ってください。
- ・一次側は、必要に応じて別途水抜き作業を行ってください。


改訂事項		検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ファウンテンデッキ	分類	E-STD04		株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION	JOB	STD	DWG SIZE	A3
フレーム部：高ナット長さ・数量/ジャスター位置変更		2025.03.13	中島	岩満	中島	中島	mm	図示	型番	FD-01	図面番号					
床板・幕板・フレーム構造/制御ボックス設置位置/図面レイアウト変更		2023.03.23	中島	番号		備考	5m×5m		年月日	2018.09.01						

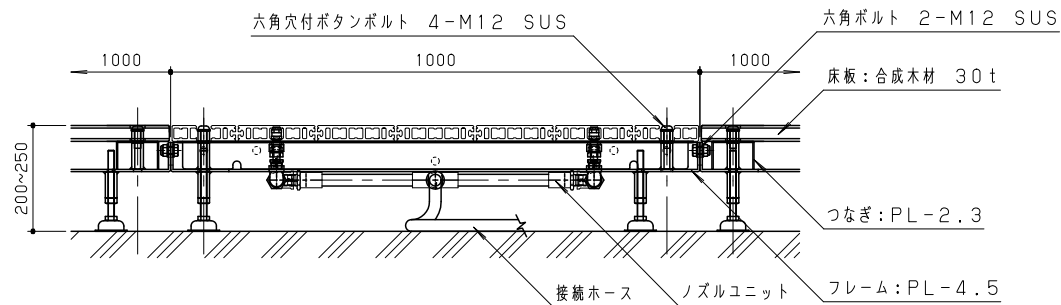

噴水ユニット部断面図 S=1/10

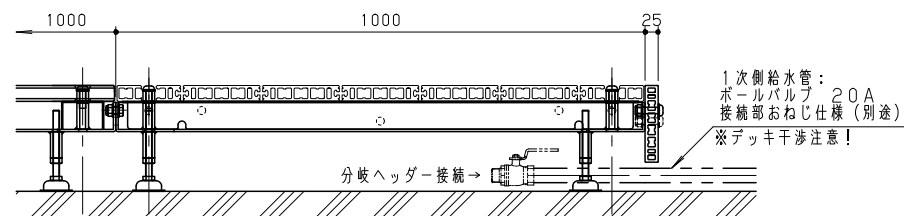


給水管部断面図 S=1/10

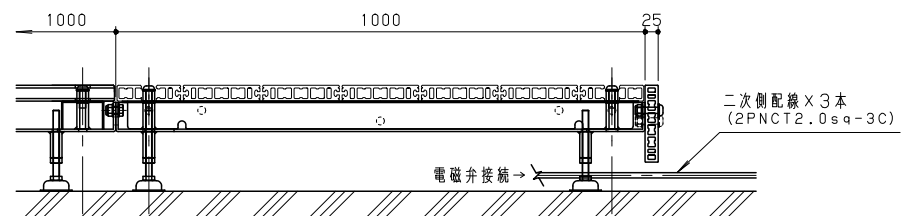

電気配管部断面図 S=1/10

改 訂 事 項				検図	設計	製図	単位	尺度	名 称	ファウンテンデッキ	分 類	E-STD04		 株式会社 中村製作所 NAKAMURA MFG. CORPORATION					
フレーム部：高ナット長さ・数量／アジャスター位置変更				2025.03.13	中島	岩満	中島	中島	mm	図示	型 番	FD-01	図面番号					A1FD01-302C	
床板・幕板・フレーム構造／制御ボックス設置位置／図面レイアウト変更				2023.03.23	中島	番号		備考	5m×5m		年 月 日	2018.09.01						JOB	STD

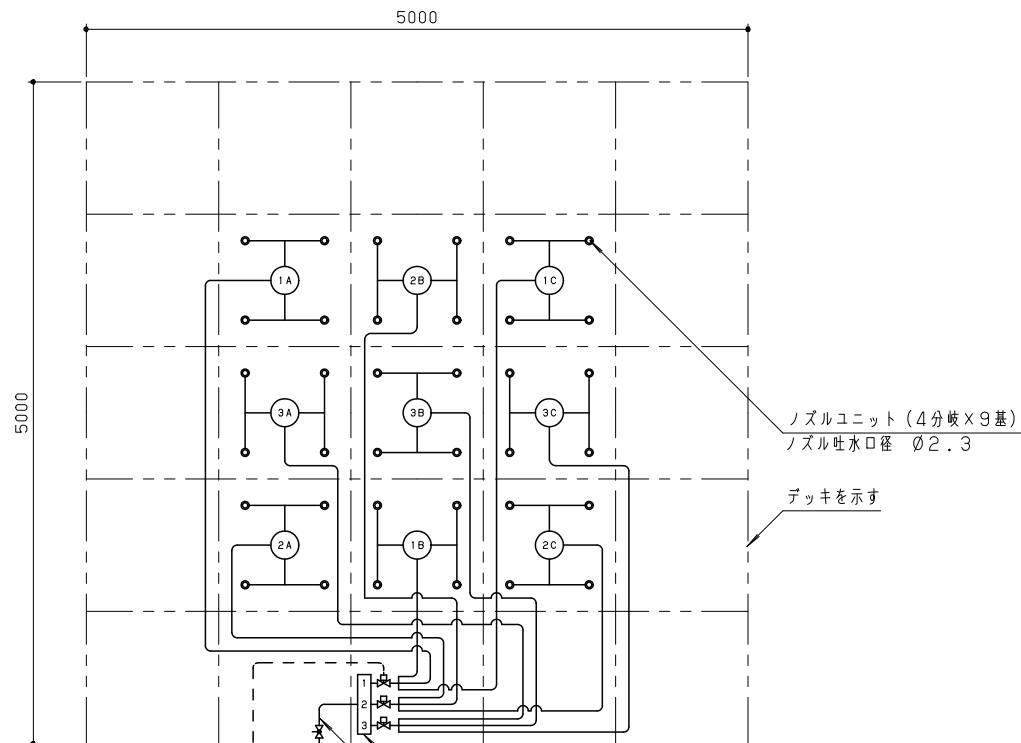

【動作について】

- ・一次側の給水（散水栓）などから、水道圧を利用してデッキに配置されたノズルに送水して噴水するシステムです。
 - ・電磁弁の開閉による送水先の変更で、噴水の噴出場所を変化させます。
 - ・噴水の噴出場所を変化させる際、プログラムによる繰り返し動作となります。
- ※噴水は、12本ずつ×3ブロックに分かれて個別に噴出します。


【噴水高さについて】

- ・各電磁弁の開いているタイミングにより、噴水の出る場所が変化し、噴出水量の変化によって噴水の高さが変動します。

(参考値) ノズル36本噴出: 約 400mm

ノズル24本噴出: 約 700mm

ノズル12本噴出: 約 1500mm

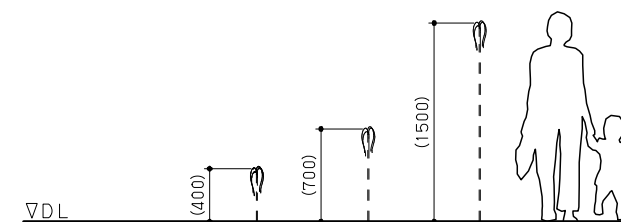

噴水姿図 (概略) S = 1 / 40

【冬期の水抜きについて】

1. 一次側端部バルブを閉め、給水を止めてください。
2. 分岐ヘッダーの末端にある水抜きバルブ3ヶ所を全開し、ノズルユニットにつながる接続ホース内の水抜きを行います。
3. 制御ボックスの電源を入れ、電磁弁を数分間動作させます。その際、分岐ヘッダーを傾け、一次側端部バルブと電磁弁の間に残った水抜きを行います。
4. 一次側は、必要に応じて別途水抜き作業を行ってください。

噴水システムフロー図 (概略) S = 1 / 40

改訂事項			検図	設計	製図	単位	尺度	名称	ファウンテンデッキ	分類	E-STD04	
床板・幕板・フレーム構造/制御ボックス設置位置/図面レイアウト変更	-	-	岩満	中島	中島	mm	図示	型番	FD-01	図面番号	A1FD01-3030	
			番号			備考	5m×5m			年月日	2023.03.23	JOB
											STD	DWG SIZE
											A3	